
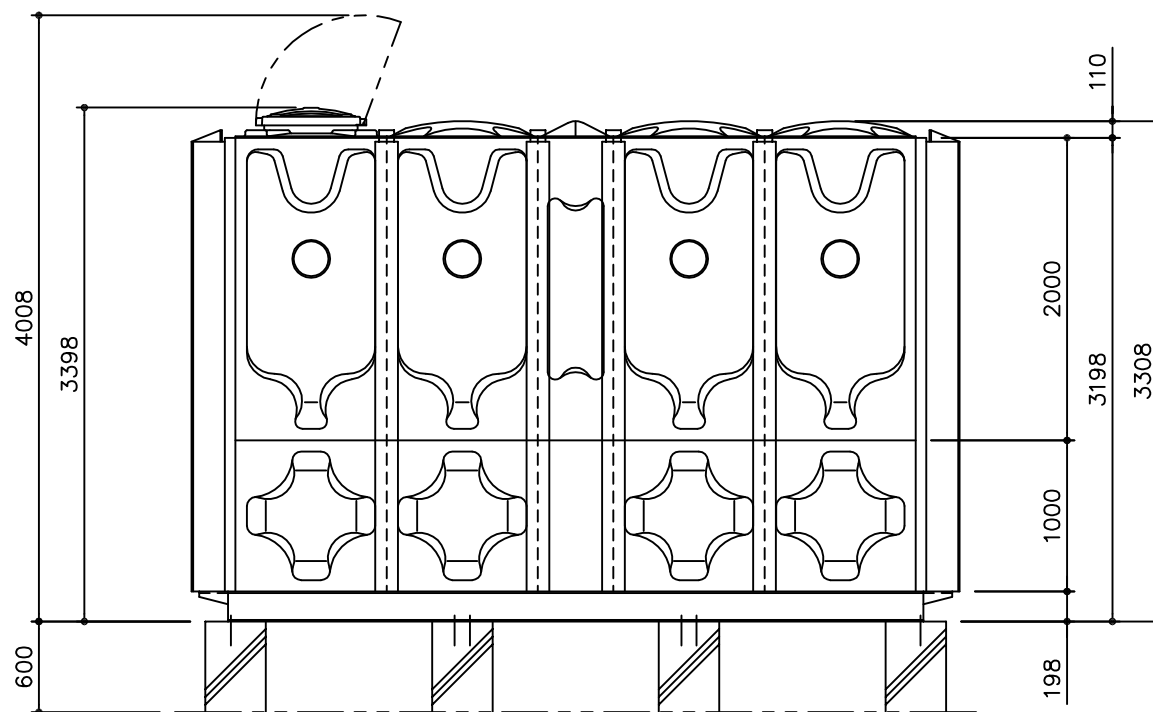


※本図面の仕様は、今後の打ち合わせや現場の状況等により変更されることがあります。

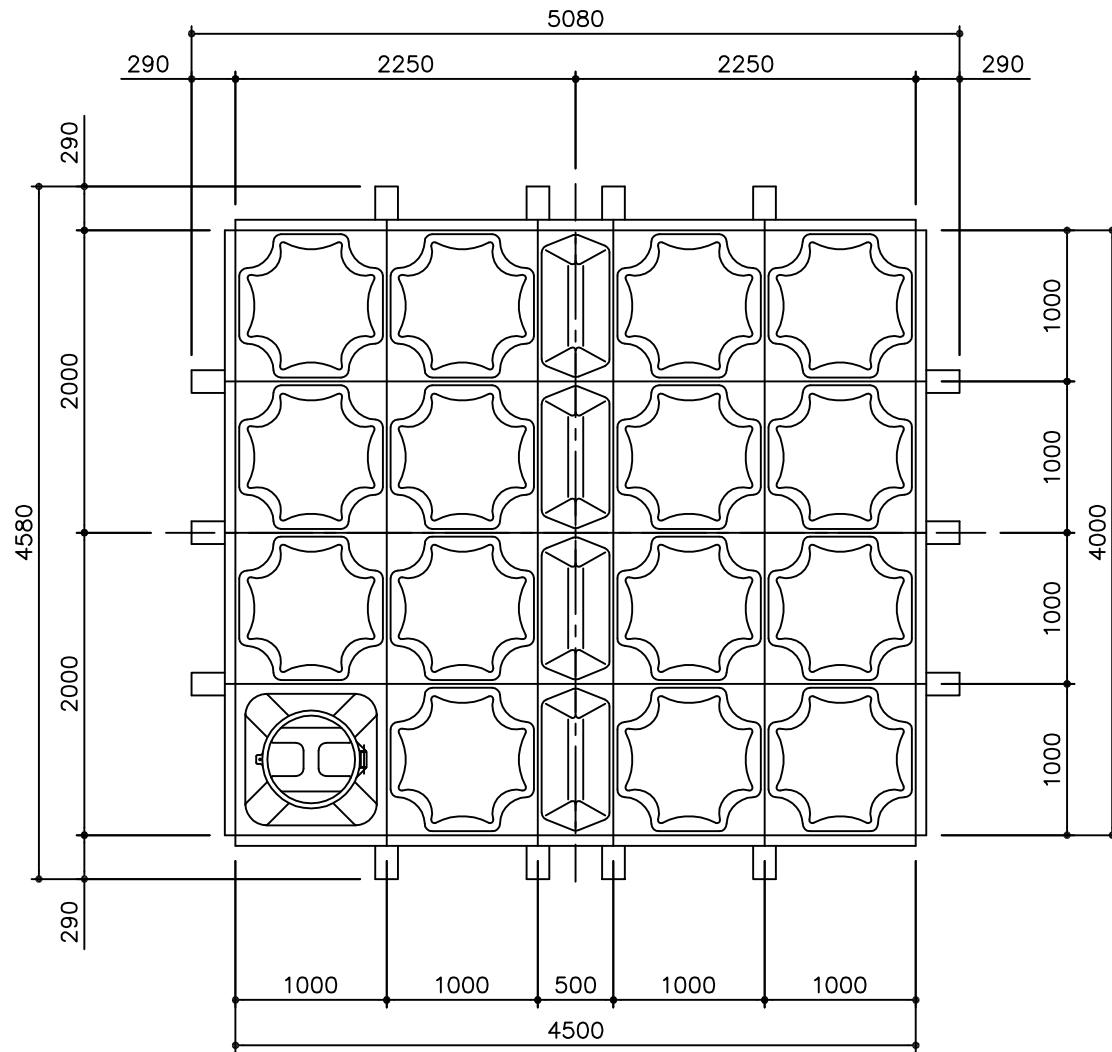

- 1. 「公共建築工事標準仕様書」 (社)公共建築協会 適合品
- 2. 「建築設備耐震設計・施工指針」 (財)日本建築センター 準拠
- 3. 「給排水設備技術基準・同解説」 (財)日本建築センター 準拠
- 4. 「鋼構造設計規準」 (社)日本建築学会 準拠
- 5. 「FRP水櫃構造設計計算法」 (社)強化プラスチック協会 準拠
- 6. 「FRP製水櫃薬液増殖防止のための製品基準」(社)強化プラスチック協会 適合品

水槽仕様	
パネルタンク(HP・HPS型)	
耐震仕様	1.0G
槽体	FRP製(高圧プレス成形品)
断熱仕様	単板・複合板
補強方式	外部補強方式
補強鋼材	鋼製(SS)
架台	鋼製(SS)
組立ボルト	鋼製(SS)・ステンレス鋼製(SUS)
気相部ボルト	ステンレス鋼製(SUS)防護材付ボルト
アンカーボルト	あと施工接着系アンカー ステンレス鋼製(SUS)
槽体色	アイボリー(マンホール2.5Y9/2)
内容水温度	常温(20±15℃)
本体参考重量	3050kg, 3230kg
架台参考重量	855kg

- ・鋼製(SS)は、溶融亜鉛めっき仕上げ(2種35)とする。
- ・最大外形寸法には突起部を含みません。

10	内ハツゴ				
9	外ハツゴ				
8	通気口				
7	電極座				
6	排水口				
5	溢水口				
4	出水口				
3	入水口				
2	マンホール	φ600	FRP	1 施工用金具付	
1	タンク本体		FRP	1	
品番	品名	規格	材質	数量	備考

納入先	殿 4000x4500x3000H				
検図	製図 ビンゴ H25.12.1	尺度	1	機種 単独槽	仕様 1.0G
HITANK TM			50	STA	PT10300101
HITANK株式会社					図番